



JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA

stávající venkovní
rozvod V0

AES 2x25

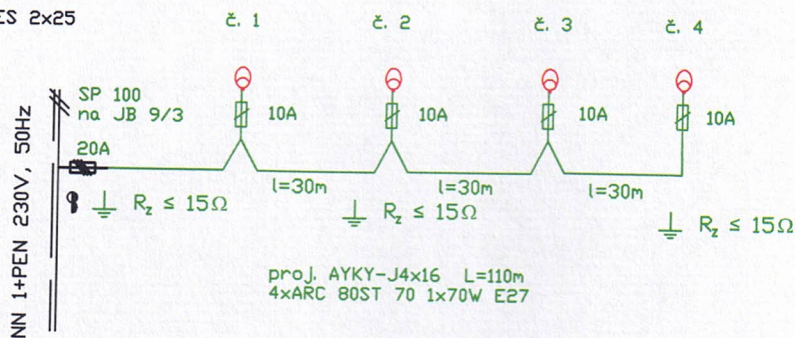

Ing. Rudolf POSPÍŠIL

projektování elektrických zařízení

Partyzánská 5, 750 02 PŘEROV


Tel.: 581 210 659

POZNÁMKA: ROZVODNÉ SOUSTAVY:

NN: 1+PEN, 50 Hz, 230 V, TN-C

POZNÁMKA: OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE PNE 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

KABEL BUDE ULOŽEN V ZEMI DLE ČSN 73 6005

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---------------|---|
| Zodp. projektant: | Ing. Rudolf Pospíšil | Datum: | 08/2018 |  PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Rudolf POSPÍŠIL Partyzánská 5, Přerov tel: 581 210 659 |
| Zpracoval: | Ing. Rudolf Pospíšil | Formát: | A4 | |
| Investor: | Obec Grymov | Měřítko: | N | |
| Akce: | Obec Grymov, V0, rozšíření u p.č.38/10-38/1 | Tech.zpráva: | | |
| Název výkresu: | JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA | | Soubor DWG: | JED00g |
| | | Archivní číslo: | V0-002 | |
| | | Listů: | | List: |


4

ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO




v = 5 m

ULOŽENÍ KABELU

VE VOLNÉM TERÉNU

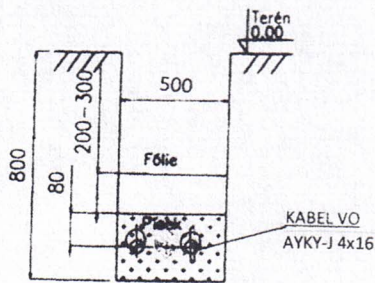


ULOŽENÍ KABELU NN POD VJEZDEM, VOZOVKOU

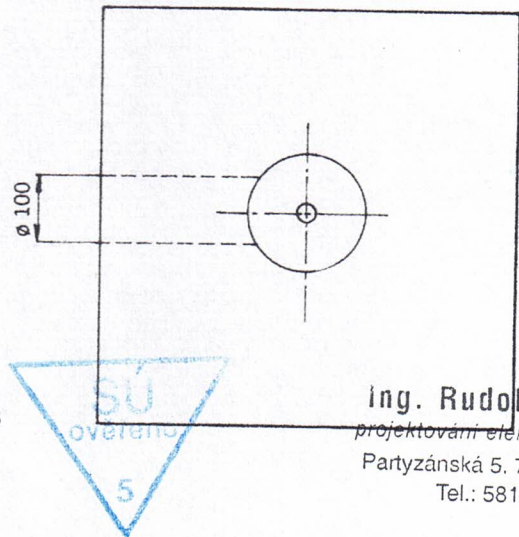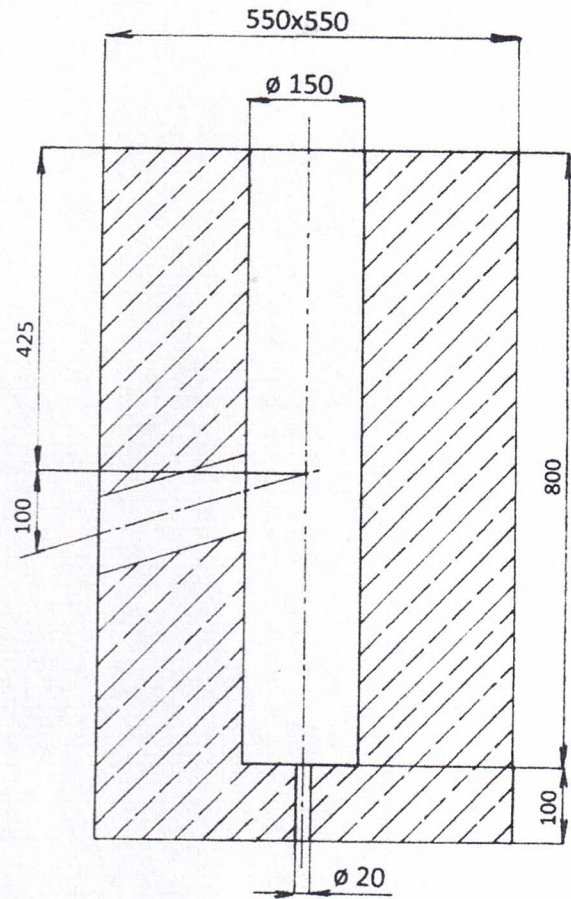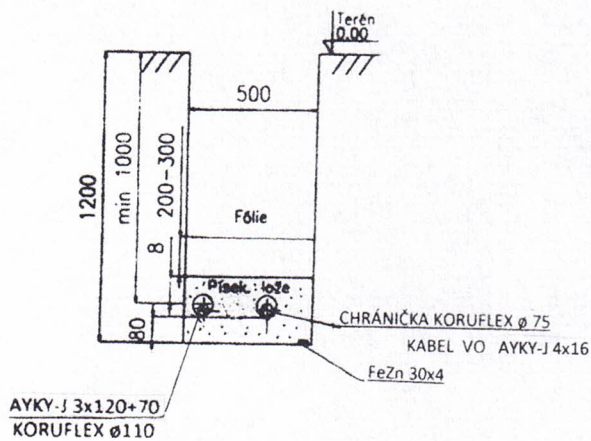

Ing. Rudolf POSPÍŠIL
projektování elektrických zařízení
Partyzánská 5, 750 02 PŘEROV
Tel.: 581 210 659

POZNÁMKA: OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

POZNÁMKA: KABEL ULOŽEN V ZEMI DLE ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--------|--|
| Zodp. projektant: | Ing. Rudolf Pospíšil | Datum: | 8/2018 |  PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Rudolf POSPÍŠIL Partyzánská 5, Přerov tel.: 581 210 659 |
| Zpracoval: | Ing. Rudolf Pospíšil | Formát: | A4 | |
| Investor: | Obec Grymov | Měřítko: | N | |
| Akce: | Obec Grymov, VO, rozšíření p.č. 38/10-p.č.38/1 | Tech.zpráva: | | |
| Název výkresu: | Uložení kabelu, Základy stožáru | Soubor DWG: | | |
| | | Archivní číslo: | VO-003 | |
| | | Listů: | | List: |